



Laboratorium Techniki Budowlanej
Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza 41-306, ul. Łaski 83
NIP 6292465943; KRS 0000447876
Jednostka notyfikowana/Notified body 1827
www.LTB.org.pl



tel/fax: (+48) 32 26 4 079 kom: 602 15 28 97; 608 50 66 35; 604 97 62 07
Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza nr 17 1050 1360 1000 0023 6773 9022

AB 661


Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1+A1 Nr 329/B – 2014 – 1

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło wg norm PN-EN ISO 10077-1:2007 i PN-EN ISO 10077-2:2012 obliczenia cieplne **DRZWI PASYWNYCH 88**, opisanych w sprawozdaniu 329/B-2014, na zlecenie firmy:

P.P.H.U. Łukasz Wiatrak
ul. Szydłowiecka 139 A
26-502 Jastrzęb

Wyniki badań	
Złożenie elementów	Wartość
Skrzydło/ ościeżnica Strona zawiasowa U_f [W/m ² K]	1,2
Skrzydło/ ościeżnica Strona ryglowa U_f [W/m ² K]	1,3
Skrzydło/ próg U_f [W/m ² K]	1,3
Panel U_p [W/m ² K]	0,44
U_D [W/m ² K] dla drzwi 1,04 x 2,09 m	0,78

Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A1.

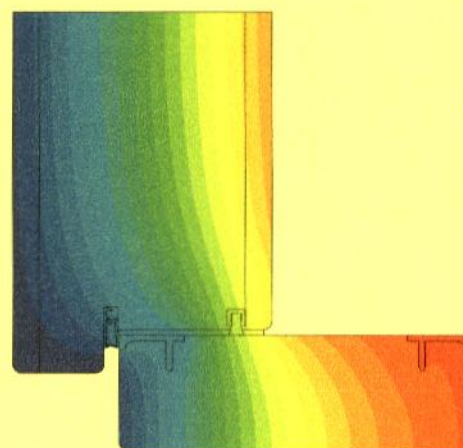

Kierownik Jakości

Maciej Żyła



Kierownik Techniczny

mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 10 marca 2014 r.